


浜岡原子力発電所 3号機 主排気筒(廃棄物減容処理装置共用)における
原子力施設用灯火の点灯不良について

2023年5月25日

発生号機	3号機(定期検査中) 主排気筒(廃棄物減容処理装置共用)(放射線管理区域外)
発生日	2023年5月24日
状況	<p>5月24日20時50分頃、巡視中の警備員から連絡を受けた当社社員が、3号機主排気筒の原子力施設用灯火(注1)4灯のうち、南西側の1灯について、点灯不良を確認しました。原子力施設用灯火は通常、約1秒点灯して消える点滅状態であるところ、当該原子力施設用灯火は点灯後すぐに消える点滅状態でした。</p> <p>このため、すみやかに設備を管轄する東京空港事務所へ、本事象の連絡をおこないました。</p> <p>今後、準備が整い次第、当該原子力施設用灯火の点検をおこないます。</p> <p>なお、本事象によるプラントへの影響はありません。</p>
放射能の影響	本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。

注 1 原子力施設用灯火は、原子炉施設への航空機の接近を防止するためのもので、浜岡原子力発電所には、3号機の主排気筒のみに設置されています。

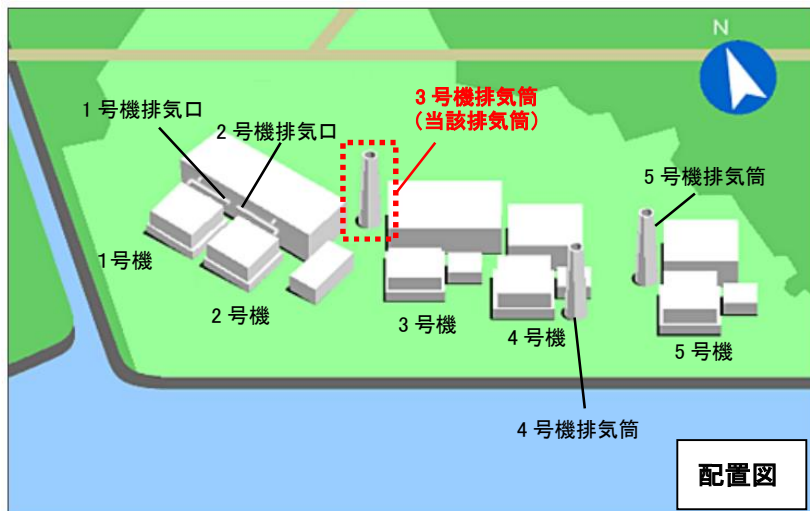

以上